

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Horní Maxov 210**  
 PSČ, místo: **468 44 Lučany nad Nisou**  
 Typ budovy: **Budova pro ubytování a stravování**  
 Plocha obálky budovy: **929 m<sup>2</sup>**  
 Objemový faktor tvaru A/V: **0,52 m<sup>3</sup>/m<sup>3</sup>**  
 Energetický vztažná plocha: **616 m<sup>2</sup>**




## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
(Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
(Vliv provozu objektu na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>.rok)

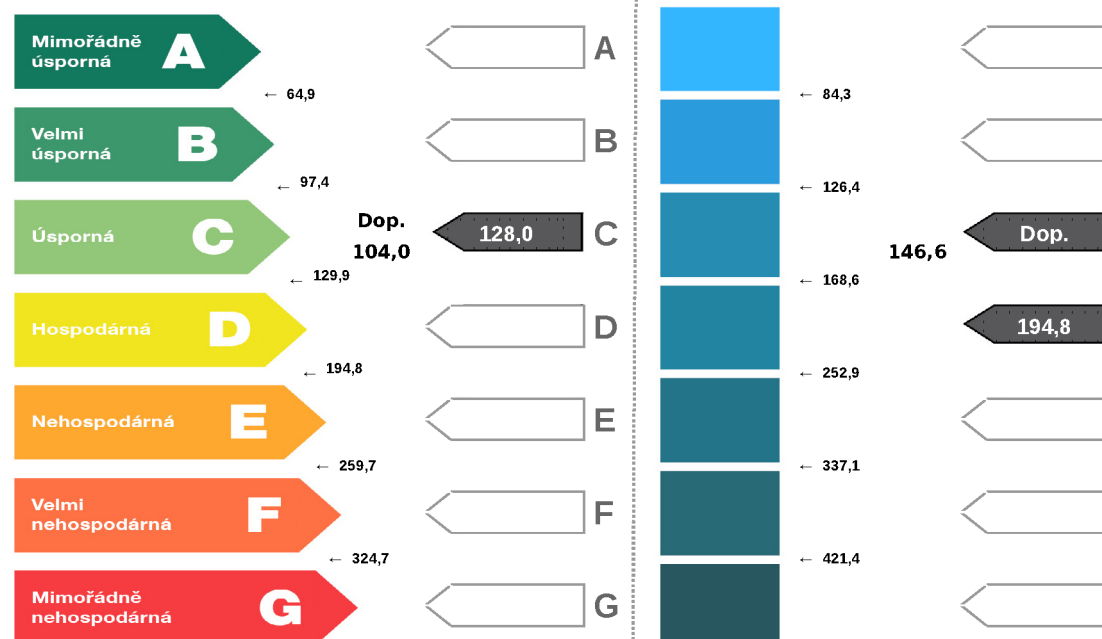


Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok

**78,8**

**119,9**

## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejích dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>	
Střechu:	<input type="checkbox"/>	
Podlahu:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Vytápění:	<input type="checkbox"/>	
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>	
Větrání:	<input type="checkbox"/>	
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>	
Osvětlení:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Úspory teplé vody:	<input checked="" type="checkbox"/>	

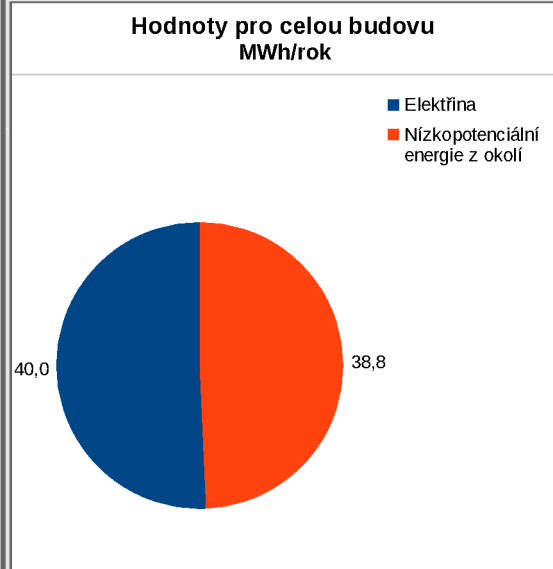PODÍL ENERGOONOSITELŮ  
NA DODANÉ ENERGIÍ

## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em}$ W/(m <sup>2</sup> .K)	Díleč dodané energie				Měrné hodnoty kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
Mimořádně úsporná	A						
	B						
	C						
	D	Dop.					
	E	54,9				41,3	7,7
	F	Dop.				Dop.	Dop.
	G	59,5				50,9	17,6
Mimořádně neúsporná							
	0,49						
	0,57						
<b>Hodnoty pro celou budovu</b> MWh/rok		<b>36,6</b>				<b>31,3</b>	<b>10,9</b>

Zpracovatel: Ing. Tereza Plíšková

Osvědčení č.: 1535

Kontakt:

Vyhотовeno dne: 22. prosinec 2015

tereza.pliskova@oekoplan.cz

Podpis: